


※排気延長はφ100にて7m4曲りまで可能です。
排気トップはガス機器の給気位置と同一風圧帯に設置してください。

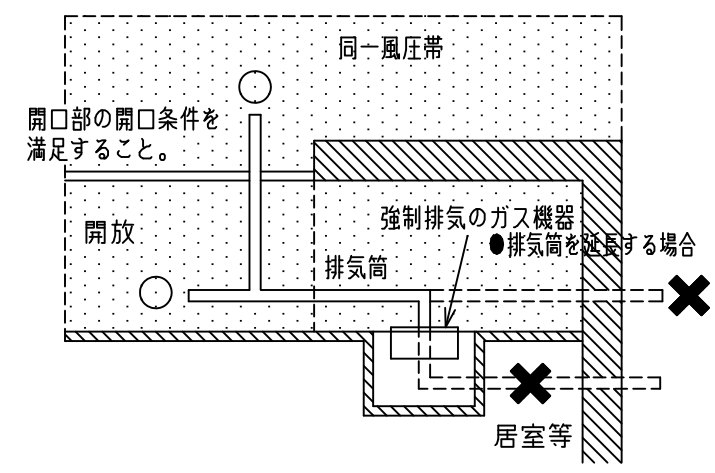

※排気延長はφ100にて7m4曲りまで可能です。
排気トップはガス機器の給気位置と同一風圧帯に設置してください。

- ・防火区画の貫通をさせて、排気筒の経路を決定してください。(屋内を通してはいけません)
- ・防火ダンパは絶対に設置しないでください。

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生します。別売のドレン排水切替ユニットを使用し、おいだき配管を利用してドレンを排出を行ってください。

注) パイプシャフトの様式や大きさ等については
水道局や消防等関係各所の規制がありますのでご注意ください。

名称	PS標準設置図			
型式	RUF-TE2400AU, TE2000AU, TE1610AU RUF-TE2400SAU, TE2000SAU, TE1610SAU			
作成	2011. 9	尺度	1/10サイズ	A3
	㊿ン㊿イ 株式会社			