


※給排気延長はφ100KP部材にて7m4曲りまで可能です。  
排気トップと給気トップは同一風圧帯に設置してください。

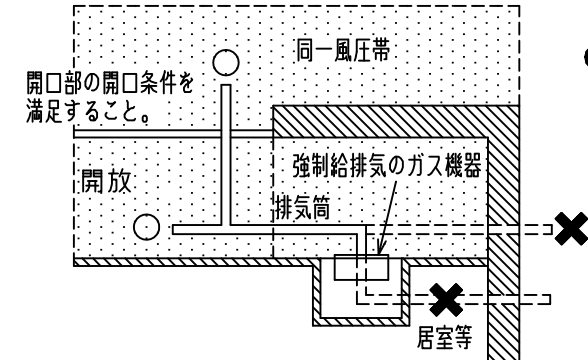

- 給排気管を延長する場合
  - ・防火区画の貫通をさせて、給排気管の経路を決定してください。
  - ・防火ダンパは絶対に設置しないでください。

注) パイプシャフトの様式や大きさ等については  
水道局や消防等関係各所の規制がありますのでご注意ください。

注) ※は2温度タイプのみです。  
1温度タイプにはありません。  
※は2-3タイプの寸法です。  
2-6タイプは125と163,  
2-1タイプは152になります。

名称	PS扉内標準設置図				
型式	RUFH-A2400AF, AF2-1, AF2-3, AF2-6 RUFH-A2400SAF, SAF2-3				
作成	2017. 9	尺度	1:10	サイズ	A3
㊿ 株式会社					